


PRZĘKRÓJ A-A

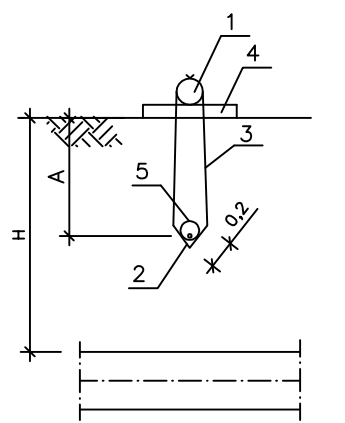

SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZABEZPIECZENIE KABLI OŚWIETLENIOWYCH I ENERGETYCZNYCH		ILOŚĆ NA 1 ZABEZP.
1	BELKA DREWNIANA DN 14 cm, L=4,0 m	1 SZT.
2	KĄTOWNIK Z DESEK GR. 1/2", L=2 m	1 SZT.
3	DRUT STALOWY DN 5 mm	2 KG
4	PLYTA CHODNIKOWA 50 x 50 x 7	2 SZT.
5	RURA ARÓT DZIELONA TYPU A 110 PS DLA KABLI ENERGETYCZNYCH NN - L=3,0m	1 SZT.

OZNACZENIA:

- A - GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA KABLI
WG PN-76/E-05125:
0,6 m - KABEL OŚWIETLENIOWY
0,7 m - KABEL ENERGETYCZNY NN - 1 kV
0,8 m - KABEL ENERG. SN-15kV I TRAKCYJNY
H - GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA SIECI CIEPLNEJ
ZGODNIE Z PROFILAMI

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "RADPEC" S.A.
26-600 Radom ul. Żelazna 7

Obiekt: Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów do budynku przy ul. Wodna dz. 1/38, 45/3 w Radomiu.		Data 11.2020 r.	
Tytuł: Zabezpieczenie kabli energetycznych.			
Projektował:	mgr inż. Zofia Borczyk nr upr. GP-III-7342/94		Skala:
Opracował	mgr inż. Dorota Kopycka		Nr rys: 9