


UWAGA

W TRAKCIE BUDOWY DOKONAĆ POŁĄCZENIA/ROZDZIAŁU  
ISTNIEJĄCYCH PĘTLI POMIAROWYCH I NOWEJ PĘTLI DLA PRZYŁĄCZA  
UZGODNIĆ Z DZIAŁEM PS W TRAKCIE WŁĄCZENIA

OZNACZENIA:



PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA

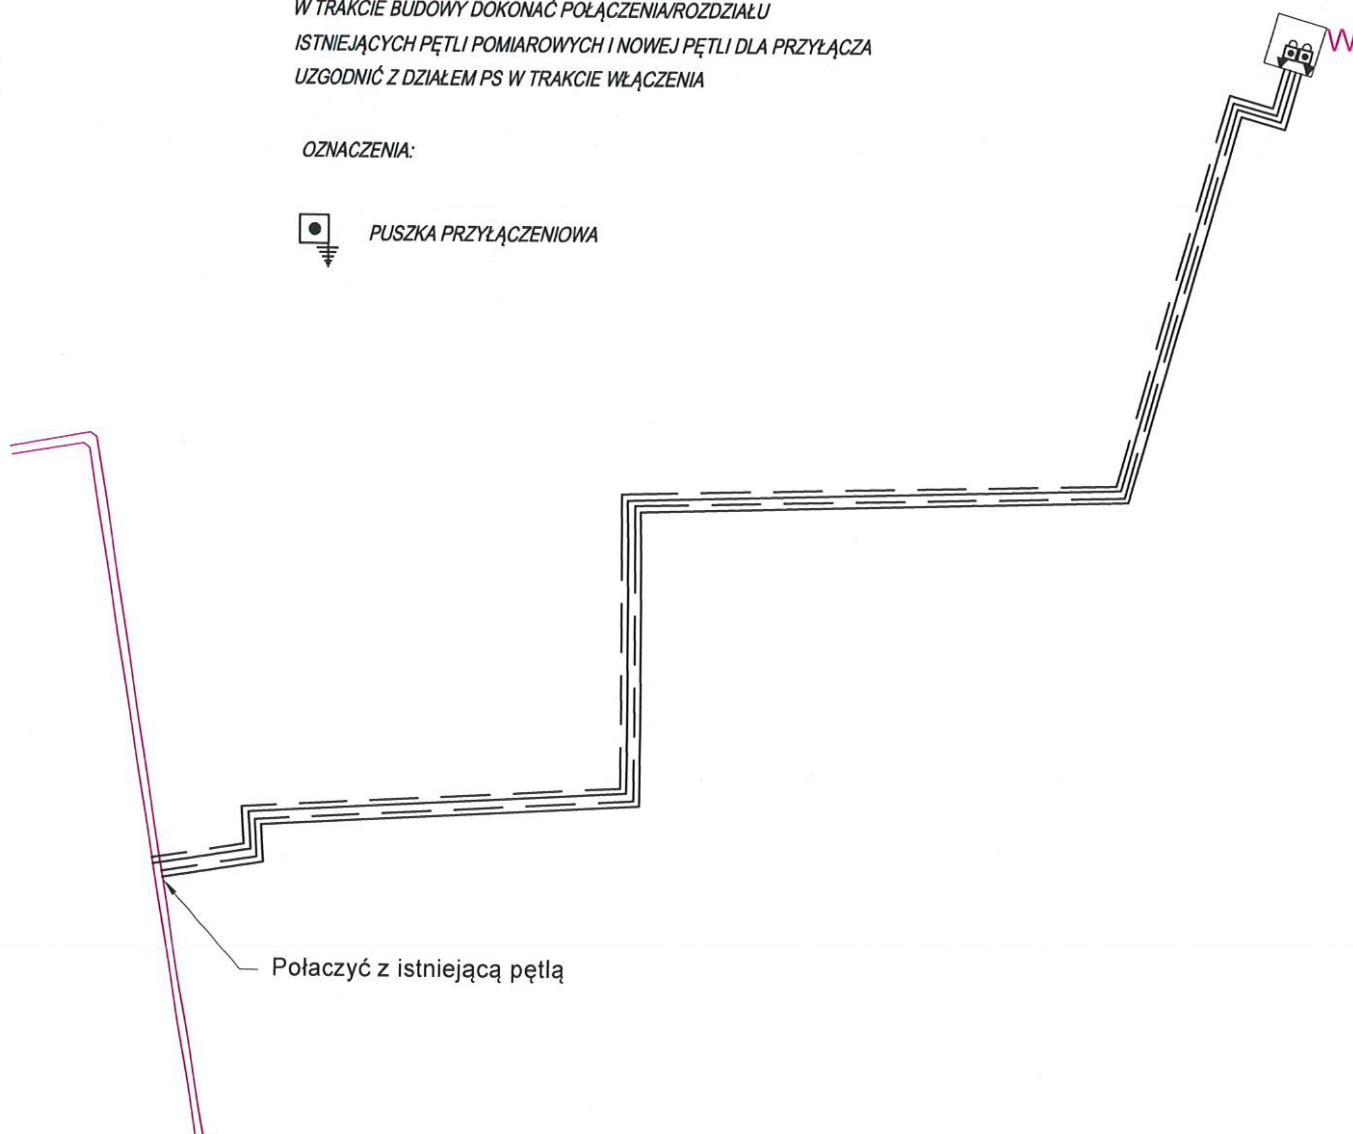

Połączyć z istniejącą pętlą



Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
"RADPEC" Spółka Akcyjna  
26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt:

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów  
do węzła ciepłego w budynku przy ul. Gołębiowskiej w Radomiu  
dz. nr ew. 113/13, 113/12, 112/8, 205/417, 205/418, ar. 10, obręb 0020

Tytuł:

Schemat alarmu

Data:

09.2025 r.

Projektant:

mgr inż. Izabela Kozicka  
nr upr. MAZ/0398/PWBS/21

Sprawdzający:

mgr inż. Dorota Kopycka  
nr upr. MAZ/0421/PWBS/23

Skala:

Nr rys:

5