



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 25 czerwca 2026 r.

WBZK-V.732.1.2026

Tomasz Nita
Prezes Zarządu
Radomskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Ciepłej „RADPEC”
Spółka Akcyjna

Dotyczy: uzgodnienia planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Szanowny Panie Prezesie,

uprzejmie informuję, że *"Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu"*, sporządzony w czerwcu 2026 r. został uzgodniony.

Podstawa prawna: § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2021 r. poz. 2209).

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego

Mariusz Sepełowski

Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sprawę prowadzi: starszy inspektor wojewódzki Andrzej Ścibior e-mail: ascibior@mazowieckie.pl, tel. 22 695 64 72.

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Więcej informacji znajdują Państwo na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/Przetwarzanie-danych-osobowych>, w zakładce „O urzędzie” – „Przetwarzanie Danych Osobowych”.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
„RADPEC” Spółka Akcyjna
SEKRETARIAT

wpłynęło
dnia **26-06-2026**

L.dz. **1710**

Przydzielono



Kontakt:

telefon: (+48) 22 695 64 81

adres e-mail: wbzk@mazowieckie.pl

strona www: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Adresy do doręczeń:

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

ePUAP: /t6j4lj68r/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-96129-72086-CJUVW-29

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA
OPRACOWANY PRZEZ
RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
„RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu

(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze, energii elektrycznej lub ciepła
– Dz. U. 2021.2209 z dnia 2021.12.01)

I. Działalność energetyczna Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu.

„RADPEC” S.A. działając w oparciu o udzielone w dniu **8 września 1998 r.** przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje:

- **WCC/44/158/U/1/98/AP** – na wytwarzanie ciepła
- **PCC/46/158/U/1/98/AP**- na przesyłanie i dystrybucję ciepła

prowadzi:

1. Wytwarzanie ciepła w źródłach własnych tzn.:
 - Wydział Wytwarzania TCI „Południe” zlokalizowanej przy ulicy Żelazna 7 w Radomiu
 - Wydział Wytwarzania TCII „Północ” zlokalizowanej przy ulicy Zofii Holszańskiej 3 w Radomiu
2. Przesyłanie i dystrybucję miejską siecią ciepłowniczą ciepła wytworzonego w ciepłowniach TCI „Południe” przy ul. Żelazna 7 w Radomiu i TCII „Północ” przy ulicy Zofii Holszańskiej w Radomiu

Ważność koncesji WCC/44/158/U/1/98/AP na wytwarzanie ciepła i PCC/46/158/U/1/98/AP na przesyłanie i dystrybucję ciepła została zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE. WRC. 4110.2.3.8.2017. ESz oraz DRE. WRC. 4110.1.2.8.2017. ESz z dnia 30 maja 2017 r. przedłużona do dnia 31 grudnia 2030 r.

II. Zdefiniowanie obszaru działalności, który podlegał będzie planowi ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Przesył i dystrybucja ciepła prowadzona jest za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie *szczególnych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych* (Dz.U. 2007 Nr 16, poz. 92) Plany ograniczeń w dostarczaniu ciepła dotyczą zgodnie z treścią Rozdziału 3 § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. w sprawie *szczególnych zasad i trybu*

wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze (...) ciepła „(...) po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło”.

III. Charakterystyki techniczne źródeł ciepła (wymóg § 14 ust. 1 pkt.1)) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu (...) ciepła.)

1. Ciepłownia Wydział Wytwarzania TCI „Południe”

- łączna moc zainstalowana	169,5 [MW]
- liczba jednostek wytwórczych	6
- typ kotła	kocioł wodny WR25
- moc kotła	5x 29,075[MW] + 1x24,100[MW]
- paliwo	węgiel kamienny

2. Ciepłownia Wydział Wytwarzania TCII „Północ”

- łączna moc zainstalowana	116,3[MW]
- liczba jednostek wytwórczych	4
- typ kotła	kocioł wodny WR25
- moc kotła	29,075[MW]
- paliwo	węgiel kamienny

IV. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji (wymóg § 14 ust. 1 pkt. 2)) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w (...) dostarczaniu ciepła.

1. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła.

Nośnikiem ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródeł TCI i TCII jest woda gorąca o parametrach w warunkach obliczeniowych T_z 130 (135) [°C] / T_p 70 [°C]. Temperatura zasilania (T_z) poza sezonem grzewczym wynosi na wyjściu ze źródeł 70[°C].

2. Sposoby regulacji nośnika ciepła.

Źródła ciepła pracują w układzie rozdzielonych zładów, w okresie poza sezonem grzewczym możliwe jest zasilanie całej m.s.c. z jednej ciepłowni (praca źródła wyłącznie na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej). Regulacja ilości ciepła dostarczanego ze źródeł w zależności od warunków atmosferycznych jest realizowana poprzez utrzymywanie przez źródła

oraz przepompownię zadanej dyspozycji oraz regulację temperatury zasilania nośnika ciepła zgodnie z tabelami regulacyjnymi źródeł.

Dobowy współczynnik obciążenia cieplnego α_{tzw} podawany jest przez Dyspozytora Mocy. Prognozowanie współczynnika dla danej doby odbywa się w oparciu o najmniej korzystne spodziewane warunki atmosferyczne. Dopuszcza się korygowanie współczynnika w przypadku nagłych zmian warunków atmosferycznych.

V. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych wymóg § 14 ust. 1 pkt. 3)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w (...) dostarczaniu ciepła.

System ciepłowniczy miasta Radomia składa się z sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 130(135)[°C]/70[°C] zasilanej z dwóch źródeł ciepła (TCI i TCII) pracujących w układzie rozdzielonym. W warunkach letnich (dostawa ciepła wyłącznie na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej) źródła TCI i TCII pracują zamiennie. Na sieć ciepłowniczą o długości całkowitej 185 436,00 km (stan na 31.12.2025 r.) składają się sieci magistralne o długości 33,220 kilometrów (średnice od Dn300 do Dn900) oraz sieci rozdzielczej (90 278,04 km) i przyłącza o długości 61 937,35 km. Sieć cieplna wykonana jest z rur stalowych głównie w technologii rur preizolowanych (139 196,51 km) oraz technologii kanałowej (37,176 km).

VI. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła wymóg § 14 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w (...) dostarczaniu ciepła.

1. *Tabela regulacyjna dla Miejskiej Sieci Ciepłowniczej* (stanowi załącznik do niniejszego Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła – *Załącznik nr 2*) – tabela dla warunków pracy sieci ciepłowniczej bez wprowadzania ograniczeń
2. *Tabela regulacyjna dla Miejskiej Sieci Ciepłowniczej dla zapewnienia temperatury wewnętrznej +10[°C] w lokalach lub budynkach mieszkalnych w warunkach wprowadzenia ograniczeń dla odbiorców końcowych podlegających ochronie całorocznej* (stanowi załącznik do niniejszego Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła – *Załącznik nr 3*)

Niniejszy plan wprowadzania ograniczeń przewiduje zmianę tabeli regulacyjnej wynikającą z wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła odbiorcom podlegającym ochronie w taki

sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej służącej do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła.

VII. Zakres ochrony przed ograniczeniami obejmuje wprowadzenie ograniczeń odbiorcom podlegającym ochronie w ostatniej kolejności (wymóg § 13 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r.)

W przypadku wprowadzenia ograniczeń w zakresie dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, zgodnie z § 13 ust. 4 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia dopuszcza się:

- 1) obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej
- 2) w zakresie ogrzewania umożliwia się utrzymanie temperatury w:
 - a) budynkach lub lokalach mieszkalnych – nie mniejszej niż +10[°C]
 - b) innych pomieszczeniach – nie mniejszej niż +5[°C]

VIII. Identyfikacja odbiorców ciepła podlegających ochronie.

Z wyspecyfikowanych w § 13 ust. 5 Rozporządzenia grup odbiorców, w przypadku „RADPEC” S.A. ochronie **całorocznej przed ograniczeniami** podlegają :

- odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na pobyt stały ludzi,
- odbiorcy w budynkach lub lokalach, żłobków i wychowania przedszkolnego,

(UWAGA: „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła” nie dotyczy funkcjonujących na terenie miasta Radomia - a literalnie wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. szpitali i klubów dziecięcych, gdyż z placówkami tymi "RADPEC" S.A. nie ma zawartych umów na dostarczanie ciepła.)

Ponadto ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia powodować zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:

- bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,
- opieki zdrowotnej,
- edukacji,
- opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,

- wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
- ochrony środowiska.

Tabela nr 1

Wymóg Rozporządzenia RM z dnia 08 listopada 2021 r.	Klasyfikacja obiektu	moc CO	moc went	moc CO+went	moc CW	Suma	UDZIAŁ
	Moc zamówiona ogółem	218,227	18,886	237,113	55,592	292,70485	100,00%
	§ 13 ust. 7						
	Gospodarstwa domowe	149,088	0,273	149,361	44,323	193,684	66,17%
	Przedszkola	2,011	0,164	2,175	0,533	2,708	0,92%
	Żłobki	0,374	0,185	0,559	0,235	0,794	0,27%
		151,473	0,622	152,094	45,091	197,185	67,37%

67,37% (197,185 MW wg. stanu mocy zamówionej na m-c maj 2026 r. - **Tabela nr 1)** odbiorców ciepła zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej - zgodnie z § 13 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. *w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w (...) dostarczaniu ciepła* – podlega przez cały rok ochronie przed wprowadzeniem ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Tabela nr 2

Wymóg Rozporządzenia RM z dnia 08 listopada 2021 r.	Klasyfikacja obiektu	moc CO	moc went	moc CO+went	moc CW	Suma	UDZIAŁ
	Moc zamówiona ogółem	218,227	18,886	237,113	55,592	292,705	100,00%
§ 13 ust. 1 pkt. 4)							
4) a, b	obiekty stanowiące siedzibę urzędu obsługującego MON oraz obiekty jedn org	4,678	0,437	5,115	1,114	6,229	2,13%
	centrum zarządzania ruchem lotniczym	0,370	0,730	1,100	0,262	1,362	0,47%
	obiekty infrastruktury łączności (poczta, orange)	0,449	0,000	0,449	0,020	0,469	0,16%
	Centralny ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kratograficznej (UM+Starostwo)	0,341	0,134	0,475	0,000	0,475	0,16%
	Obiekty organów.... (Policja+Straż)	2,946	0,286	3,232	0,476	3,708	1,27%
	Obiekty jednostek... (Sądy, prokuratura)	1,169	0,321	1,490	0,000	1,490	0,51%
	4) c Opieka zdrowotna	0,303	0,000	0,303	0,013	0,316	0,11%
4) d	Edukacja	22,195	1,932	24,127	3,215	27,342	9,34%
4) e	Żłobki i przedszkola	2,385	0,349	2,734	0,768	3,502	1,20%
4) g	Ochrona środowiska	0,160	0,049	0,209	0,016	0,225	0,08%
	RAZEM	34,996	4,238	39,234	5,884	45,118	15,41%

15,41% (45,118 MW wg. stanu mocy zamówionej na m-c maj 2026 r.- **Tabela nr 2**) odbiorców ciepła zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, to obiekty odbiorców zdefiniowanych w § 13 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. *w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w (...) dostarczaniu ciepła* - **ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować zakłóceń w funkcjonowaniu tych obiektów.**

przy czym:

- odbiorcami pobierającymi ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz odbiorcy indywidualni. Ta grupa odbiorców jest zidentyfikowana w zawartych z "RADPEC" S.A. umowach. Załącznik Nr 1 („Wniosek Odbiorcy ciepła”) do umów na dostawę ciepła zawiera informację o przeznaczeniu dostarczanego przez "RADPEC" S.A. ciepła – rozróżniane jest w nim zamówienie mocy na cele użytkowe i mieszkalne w POLACH IDENTYFIKACJI PRZEZNACZENIA CIEPŁA (pola [03], [04], [05], [06], [07], [08], [09]) a także nazwa i adres odbiorcy (pola [1] i [02]). Identyfikacja ta umożliwia objęcie ochroną przed wprowadzeniem ograniczeń wszystkich odbiorców pobierających ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na pobyt stały ludzi lub korzystania z ciepła w żłobkach i przedszkolach (obiekty dla których zawarto w umowach informację o przeznaczeniu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody na potrzeby mieszkalne).
- Identyfikacji odbiorców wymienionych w § 13 ust. 1 pkt. 4) służą POLA IDENTYFIKACJI ODBIORCY [01] (pełna nazwa odbiorcy ciepła) i [02] (adres obiektu/nazwa lub przeznaczenie) Załącznika Nr 1 do Umowy kompleksowej.

W załączeniu identyfikujący umowne przeznaczenia ciepła formularz Załącznika Nr 1 do Umowy kompleksowej na dostawę ciepła "Wniosek Odbiorcy Ciepła".

(Załącznik nr 1)

IX. Realizacja planu ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

W przypadku wystąpienia zagrożeń wyszczególnionych w Art. 11 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. i **wprowadzenia przez Radę Ministrów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części czasowych ograniczeń w dostarczaniu ciepła**, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu podejmie działania ograniczające ilość dostarczanego ciepła w stopniu uzależnionym od posiadanego stanu zapasów paliwa.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła będą realizowane według zdefiniowanych procedur **A** lub **B**:

PROCEDURA A.

Dla ograniczeń w dostarczaniu ciepła wprowadzonych przy stanie zapasów paliwa nie odpowiadającego wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz.U.2003.39.338 z dnia 2003.03.07)

Doprowadzenie do ograniczeń ilości ciepła dostarczanego do obiektów **nie podlegających ochronie tj. dla wszystkich obiektów, które nie zostały wymienione w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 części VIII** niniejszego **Planu ograniczeń** w takim stopniu, by możliwe było utrzymanie temperatury wewnętrznej $+5^{\circ}\text{C}$. Ograniczenia dotyczą obiektów o sumarycznej mocy zamówionej **50,402 MW tj. 17,22%** mocy zamówionej ogółem (**Tabela nr 3**).

Tabela 3

Klasyfikacja obiektu	moc CO	moc went	moc CO+went	moc CW	Suma
OBIEKTY NIE PODLEGAJĄCY OCHRONIE	31,758	14,027	45,785	4,617	50,402

Ograniczenia wprowadzone zostaną poprzez obniżenie temperatury wody instalacyjnej w obiegu centralnego ogrzewania i wstrzymanie dostarczania ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej przy czym:

1. RADPEC S.A. w obiektach, w których eksploatuje węzły cieplne dokona w tym celu korekt nastaw urządzeń automatycznej regulacji centralnego ogrzewania, całkowicie wstrzymana zostanie dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody.
2. Dla obiektów podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi w eksploatacji obcej – RADPEC S.A. wystąpi z odpowiednim pisemnym (uzasadnionym sytuacją określoną w Art. 11 ustawy Prawo energetyczne) żądaniem dokonania czynności regulacyjnych skutkujących obniżeniem temperatury wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń do $+5^{\circ}\text{C}$ i wstrzymaniem poboru ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Mając na uwadze konieczność uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach a także bezpieczeństwo urządzeń i instalacji wewnętrznych wszystkie działania regulacyjne w okresie panowania niskich temperatur zewnętrznych wykonywane będą w ścisłym współdziałaniu z odbiorcami ciepła lub zarządcami obiektów do których RADPEC S.A. dostarcza ciepło..

PROCEDURA B.

Dla ograniczeń w dostarczaniu ciepła przy stanie zapasów paliwa nie odpowiadającego wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

(Dz.U.2003.39.338 z dnia 2003.03.07) tj. przy stanie zapasów paliwa obniżonym z przyczyn niezależnych od RADPEC S.A. do zapasu paliwa mniejszego od 14-sto dniowego planowanego zużycia.


1. Doprowadzenie do całkowitego wstrzymania dostaw ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odbiorców.


(**UWAGA**: w okresie od 01 maja do 30 września dla wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła według **PROCEDURY B** zostanie wstrzymane czasowo wytwarzanie w źródłach ciepła TCI „Południe” i TCII „Północ”)

2. Wstrzymanie dostarczania ciepła na potrzeby ciepłej wody według **PROCEDURY B** w okresie od 01 października do 30 kwietnia zostanie zrealizowane poprzez wprowadzenie przez Dyspozycję Mocy „RADPEC” S.A. Tabeli regulacyjnej dla Miejskiej Sieci Ciepłowniczej dla zapewnienia temperatury wewnętrznej +10°C w lokalach lub budynkach mieszkalnych a także w żłobkach i przedszkolach poprzez:

- a) dokonanie w obiektach, które eksploatuje RADPEC S.A. korekt nastaw urządzeń automatycznej regulacji centralnego ogrzewania w celu obniżeniem temperatury wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń do +10°C w obiektach mieszkalnych, żłobach i przedszkolach (**obiekty Tabela nr 1**) oraz +5°C w obiektach pozostałych (**obiekty Tabela nr 2 i Tabela nr 3**), wstrzymana zostanie dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody dla wszystkich obiektów.
- b) dla obiektów podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej a będących w eksploatacji obcej – RADPEC S.A. wystąpi z odpowiednim pisemnym (uzasadnionym sytuacją określoną w Art. 11 ustawy Prawo energetyczne) żądaniem dokonania czynności regulacyjnych skutkujących obniżeniem temperatury wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń do +10°C w obiektach mieszkalnych, żłobach i przedszkolach (**obiekty Tabela nr 1**) oraz +5°C w obiektach pozostałych (**obiekty Tabela nr 2 i Tabela nr 3**) oraz wstrzymaniem poboru ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej we wszystkich obiektach.

X. Schematy wprowadzania ograniczeń

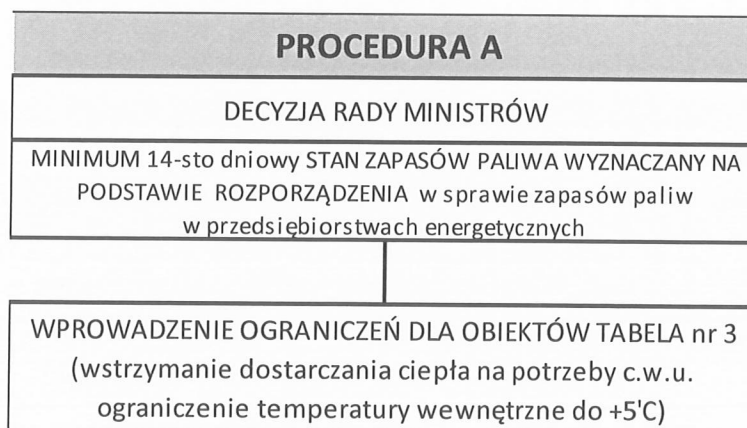

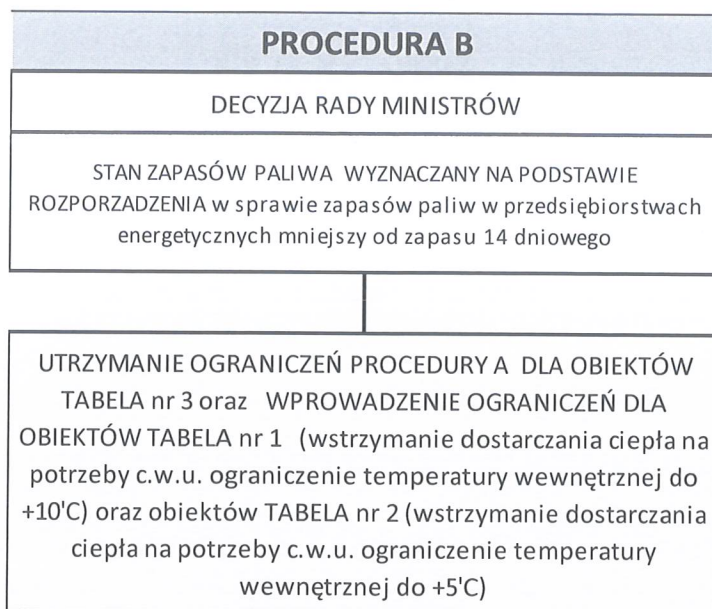

UWAGA: Przywrócenie stanu zapasów paliwa do zapasu odpowiadającego minimum 14 - dniowemu planowanemu zużyciu spowoduje przywrócenie zasad dostarczania ciepła wg. PROCEDURY A.

(stan zapasów paliwa wyznaczany na podstawie wymogów Rozporządzenia MGPIPS z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych)

XI. Maksymalna wielkość dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców w zależności od wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła (§ 14 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.11.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w (...) dostarczaniu ciepła).

1. Maksymalna wielkość dostaw ciepła [MW] do obiektów nie podlegających ochronie dla ograniczeń wprowadzonych wg. PROCEDURY A (obiekty Tabela 3):

Klasyfikacja obiektu	moc CO	moc went	moc CO+went	moc CW	Suma
OBIEKTY NIE PODLEGAJĄCE OCHRONIE Tabela 3	31,758	14,027	45,785	4,617	50,402
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ DOSTAW -PROCEDURA A	19,849	8,767	28,615	-	28,615

2. Maksymalna wielkość dostaw ciepła [MW] do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej dla ograniczeń wprowadzonych wg. PROCEDURY B (+PROCEDURA A) dla obiektów podlegających ochronie (obiekty w Tabelach 1 i 2)

Klasyfikacja obiektu	moc CO	moc went	moc CO+went	moc CW	Suma
OBIEKTY MOC BEZ OGRANICZEŃ Tabela 1	151,473	0,622	152,094	45,091	197,185
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ DOSTAW -PROCEDURA B	113,605	0,466	114,071	-	114,071
OBIEKTY MOC BEZ OGRANICZEŃ Tabela 2	34,996	4,238	39,234	5,884	45,118
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ DOSTAW -PROCEDURA B	21,873	2,648	24,521	-	24,521
OBIEKTY MOC BEZ OGRANICZEŃ Tabela 3	31,758	14,027	45,785	4,617	50,402
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ DOSTAW -PROCEDURA A	19,849	8,767	28,615	-	28,615
RAZEM MAKSYMALNA WIELKOŚĆ DOSTAW PROCEDURA B					167,207

XII. Przerwanie ograniczeń w sprzedaży ciepła na potrzeby grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Po odwołaniu przez Radę Ministrów ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła „RADPEC” S.A. podejmie niezwłocznie działania przywracające dostawę ciepła na potrzeby grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie ze standardami przyjętymi w umowach na dostawę ciepła.

XIII. Odpowiedzialność „RADPEC” S.A. za skutki ograniczeń w sprzedaży ciepła.

Zgodnie z Art. 11 ust. 8 Ustawy *Prawo energetyczne* z dnia 10.04.1997 r.: „**Przedsiębiorstwa energetyczne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem^(*), o którym mowa w Art. 11 ust. 7.**”

(*) Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające ograniczenia w dostarczaniu ciepła

XIV. Okres obowiązywania „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A.”

Ustala się okres obowiązywania niniejszego „Planu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży ciepła” **od dnia uzgodnienia z Wojewodę Mazowieckim do dnia 30 czerwca 2029 r.**

Radom; czerwiec 2026 r.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 do Umowy kompleksowej na dostawę ciepła „*Wniosek Odbiorcy Ciepła*” (wzór) – identyfikacja odbiorcy i przeznaczenia potrzeb cieplnych odbiorcy (Załącznik nr 1)
2. Tabela Regulacyjna dla Miejskiej Sieci Ciepłowniczej ISO/PE/01 z dnia 30.06.2017 (Załącznik nr 2)
3. Tabela regulacyjna dla Miejskiej Sieci Ciepłowniczej dla zapewnienia temperatury wewnętrznej +10[°C] w lokalach lub budynkach mieszkalnych w warunkach wprowadzenia ograniczeń dla odbiorców końcowych podlegających ochronie całorocznej (Załącznik nr 3)

OPRACOWAŁ
Specjalista ds. Rozwoju Sieci
„RADPEC” S.A.

mgr inż. Sławomir Owczarek

RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
„RADPEC” Spółka Akcyjna
ul. Żelazna 7, 26-616 Radom
tel. centr. 48/ 384 69 41 do 45
fax 48/ 389 82 35
NIP: 796-01-01-620 Regon: 670929493

ZATWIERDZIŁ

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski

WNIOSEK ODBIORCY CIEPŁA.

Obowiązuje od dnia

ODBIORCA CIEPŁA			
[01] Pełna nazwa odbiorcy ciepła			
POLE IDENTYFIKACJI ODBIORCY			
ADRES OBIEKTU / PRZEZNACZENIE			
[02] Adres obiektu (ulica i nr)/nazwa lub przeznaczenie			
POLE IDENTYFIKACJI ODBIORCY			
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIEPLNEJ		JEDNOSTKA	UWAGI
[03] c.o. mieszkaniowe	} POŁA IDENTYFIKACJI PRZEZNACZENIA CIEPŁA	[MW]	z dokładnością do 0,001 [MW]
[04] c.o. użytkowe		[MW]	z dokładnością do 0,001 [MW]
[05] wentylacja		[MW]	z dokładnością do 0,001 [MW]
[06] c.w. mieszkaniowe		[MW]	z dokładnością do 0,001 [MW]
[07] c.w. użytkowe		[MW]	z dokładnością do 0,001 [MW]
[08] inne potrzeby cieplne		[MW]	z dokładnością do 0,001 [MW]
[09] moc ogółem		[MW]	z dokładnością do 0,001 [MW]
POWIERZCHNIA		JEDNOSTKA	UWAGI
[10] c.o. mieszkaniowe	[11] c.o. użytkowe	[m ²]	z dokładnością do 1 [m ²]
[12] c.w. mieszkaniowe	[13] c.w. użytkowe	[m ²]	z dokładnością do 1 [m ²]
KUBATURA		JEDNOSTKA	UWAGI
[14] mieszkaniowa	[15] użytkowa	[m ³]	z dokładnością do 1 [m ³]
OBLICZENIOWE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU		JEDNOSTKA	UWAGI
[16] obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła na przyłączy		[m ³ /h]	z dokładnością do 0,01 [m ³ /h]
OPÓR NOMINALNY		JEDNOSTKA	UWAGI
[17] opór hydrauliczny w warunkach przepływu nominalnego na granicy dostawy		[kPa]	z dokładnością do 1 [kPa]
OBNIŻENIE TEMPERATURY NA PRZYŁĄCZU		JEDNOSTKA	UWAGI
[18] obniżenie temperatury wody dostarczanej do przyłącza do węzła cieplnego wskutek strat ciepła podczas przesyłania		[K]	z dokładnością do 1 [K]
GRANICA DOSTAWY			UWAGI
			wypełnia Sprzedawca
GRUPA TARYFOWA			UWAGI
[20] określenie grupy taryfowej wg zasad określonych w Załączniku nr 2 do Umowy			wypełnia Sprzedawca
UWAGI			UWAGI
[21] uwagi związane merytorycznie z treścią wniosku			wypełnia Sprzedawca

SPRZEDAWCA

ODBIORCA

Tabela regulacyjna dla Miejskiej Sieci Ciepłowniczej - dostarczanie ciepła w warunkach bez ograniczeń i z ograniczeniami wg. PROCEDURY A								
α_{tzew}	Temperatura zewnętrzna						Tz	Tp
	Pochmurno			Słonecznie				
	Prędkość wiatru [m/s]			Prędkość wiatru [m/s]				
	<3	3-5	>8	<3	3-5	>8		
-	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
1,00 ^(*)	Prognoza pow. 3 dni: -20			Prognoza pow. 4 dni: -20			135	70
1,00	-20	-19	-18	-20	-20	-19	130	70
0,98	-19	-18	-17	-20	-19	-18	128	69
0,96	-18	-17	-16	-19	-18	-17	126	69
0,94	-18	-16	-15	-19	-18	-16	124	68
0,92	-17	-15	-14	-18	-17	-16	122	68
0,90	-16	-15	-14	-17	-16	-15	120	67
0,88	-15	-14	-13	-16	-15	-14	119	66
0,86	-14	-13	-12	-15	-14	-14	118	65
0,84	-14	-12	-11	-14	-14	-13	116	65
0,82	-13	-11	-10	-13	-13	-12	114	64
0,80	-12	-11	-10	-13	-12	-12	112	64
0,78	-11	-10	-9	-13	-12	-11	111	63
0,76	-10	-9	-8	-12	-11	-10	108	62
0,74	-10	-8	-7	-11	-10	-10	106	61
0,72	-9	-8	-7	-11	-10	-9	105	61
0,70	-8	-7	-6	-10	-9	-8	102	60
0,68	-7	-6	-5	-9	-8	-7	100	59
0,66	-6	-5	-4	-9	-7	-7	98	58
0,64	-5	-4	-3	-8	-7	-6	97	57
0,62	-5	-4	-3	-7	-6	-5	95	56
0,60	-4	-3	-2	-6	-5	-5	93	55
0,58	-3	-2	-1	-6	-5	-4	91	54
0,56	-2	-2	-1	-5	-4	-3	90	53
0,54	-2	-1	0	-4	-3	-3	88	52
0,52	-1	0	1	-3	-3	-2	86	51
0,50	0	1	2	-3	-2	-2	85	50
0,48	1	2	3	-2	-1	-1	83	49
0,46	2	3	4	-1	0	0	81	48
0,44	3	3	4	0	0	0	79	47
0,42	3	4	5	0	1	1	77	46
0,40	4	5	6	1	2	2	75	45
0,38	5	6	7	2	2	3	74	44
0,36	6	7	8	3	3	3	72	44
0,34	6	7	8	3	4	4	71	43
0,32	7	8	9	4	4	5	71	43
0,30	8	9	10	5	5	5	71	43
0,28	9	10	11	5	6	6	71	43
0,26	9	10	11	6	7	7	71	43
0,24	10	11	12	7	7	7	71	44
0,22	11	12		7	8	8	70	44
0,20	12			8	9	9	70	45

(*) Współczynnik $\alpha_{tzew}=1,00$ - uwzględniający bezwładność cieplną obiektów, stosowany przez Dyspozytora Mocy warunkowo dla długoterminowej prognozy temperatury średniodobowej poniżej -20 [C] (temp. obliczeniowa dla III strefy klimatycznej wg. PN-82/B-02403), w zależności od warunków nasłonecznienia i prędkości wiatru. Dla warunków pracy sieci ciepłowniczej okres letni, potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej: Tz = 70 [C].

Tabela regulacyjna dla zapewnienia temp. wewnętrznej dostarczanie ciepła w warunkach z ograniczeniami wg. PROCEDURY B			
T_{zew}	a_{zew}	T_z	T_p
-20	0,76	108	62
-19	0,74	107	61
-18	0,73	105	61
-18	0,71	104	60
-17	0,69	102	59
-16	0,67	101	58
-15	0,66	99	57
-14	0,64	98	56
-14	0,62	96	55
-13	0,60	95	54
-12	0,59	93	53
-11	0,57	92	52
-10	0,55	90	51
-10	0,53	89	50
-9	0,52	88	49
-8	0,50	86	48
-7	0,48	85	47
-6	0,46	83	46
-5	0,45	82	45
-5	0,43	80	44
-4	0,41	79	44
-3	0,39	77	44
-2	0,38	76	43
-2	0,36	74	42
-1	0,34	73	41
0	0,32	71	40
1	0,31	70	39
2	0,29	69	38
3	0,27	68	37
3	0,25	67	36
4	0,24	66	35
5	0,22	65	34
6	0,20	64	33
Dla temp. zewnętrznych $> 6[^\circ\text{C}]$ utrzymanie temp. wewnętrznej w efekcie wewnętrznych uzysków ciepła			